# Externe aansluitingen

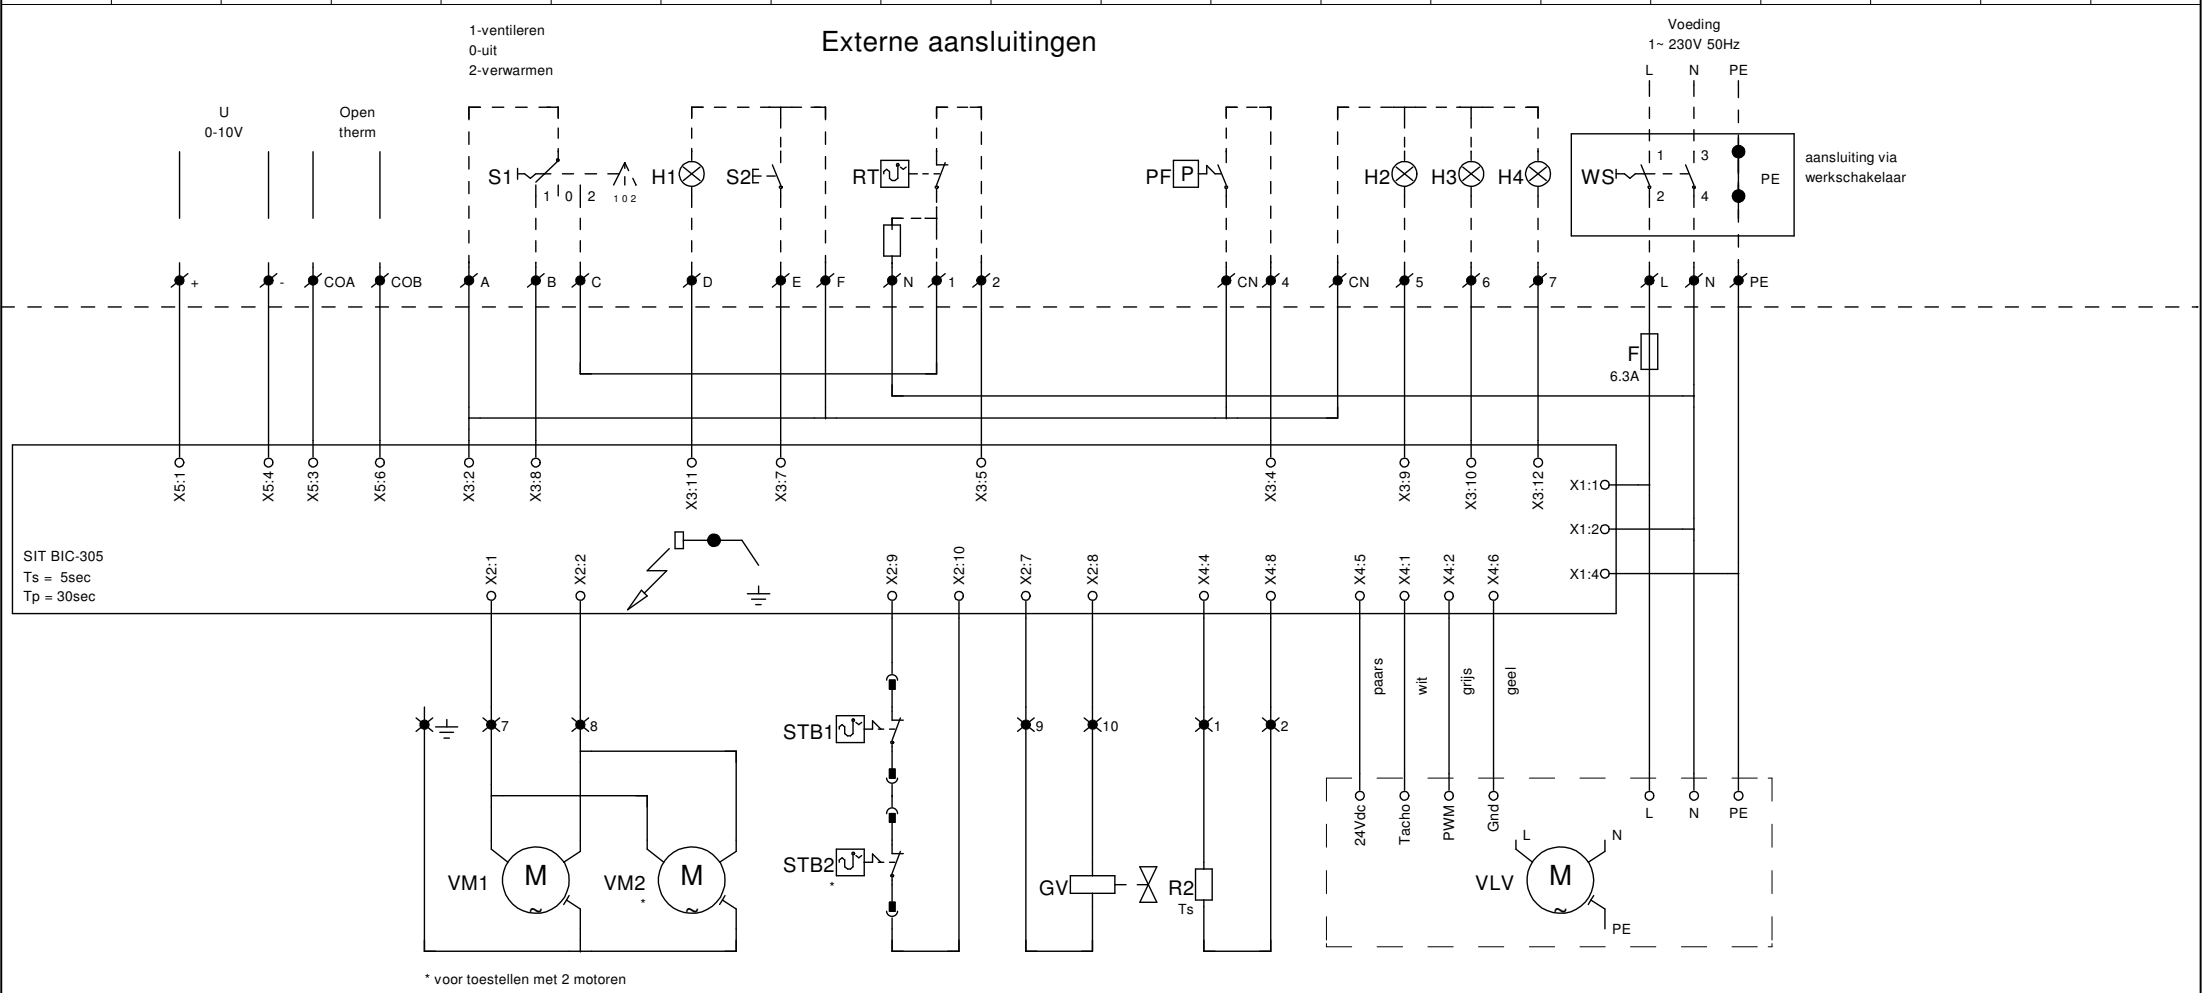


* voor toestellen met 2 motoren

| | | |
|---|---|---|
| F | - | Smeltveiligheid |
| GV | - | Gasklep |
| H1 | - | Signaallamp branderstoring |
| H2 | - | Signaallamp brander in bedrijf |
| H3 | - | Signaallamp maximaal temperatuur |
| H4 | - | Signaallamp vuil filter |
| PF | - | Filter drukverschilschakelaar |
| R2 | - | Systeemtemperatuuropnemer |
| RT | - | Ruimtethermostaat |

| | | |
|---|---|---|
| S1 | - | Keuzeschakelaar |
| S2 | - | Resetknop |
| STB1/STB2 | - | Veiligheidsthermostaat |
| VLV | - | Verbrandingsluchtventilator |
| VM1/VM2 | - | Ventilatormotor |
| WS | - | Werkschakelaar |

klemmenstrook XA

klemmenstrook XB

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mark klimaattechniek | GS+ 35-100 | elektrisch schema | | | Schema nummer | WLV-002200-NL | |
| | | Get. | S.N. | Datum | 18.11.2015 | Groep | WLV | Type | GS+ |
| | | Gec. | | Norm | | Art.nr. | | Versie | 1.3 |

1